


Министерство образования Кировской области

Кировское областное
государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
г. Кирово-Чепецка»
(КОГОВУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка)
613046 г. Кирово-Чепецк
пр. Мира, д. 37
тел./факс (83361) 4-37-28
e-mail: korr_chepetsk91@mail.ru
06.08.2018 № 328

Начальнику территориального
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Кировской области
в Кирово-Чепецком районе

Т.А. КИСЕЛЕВОЙ

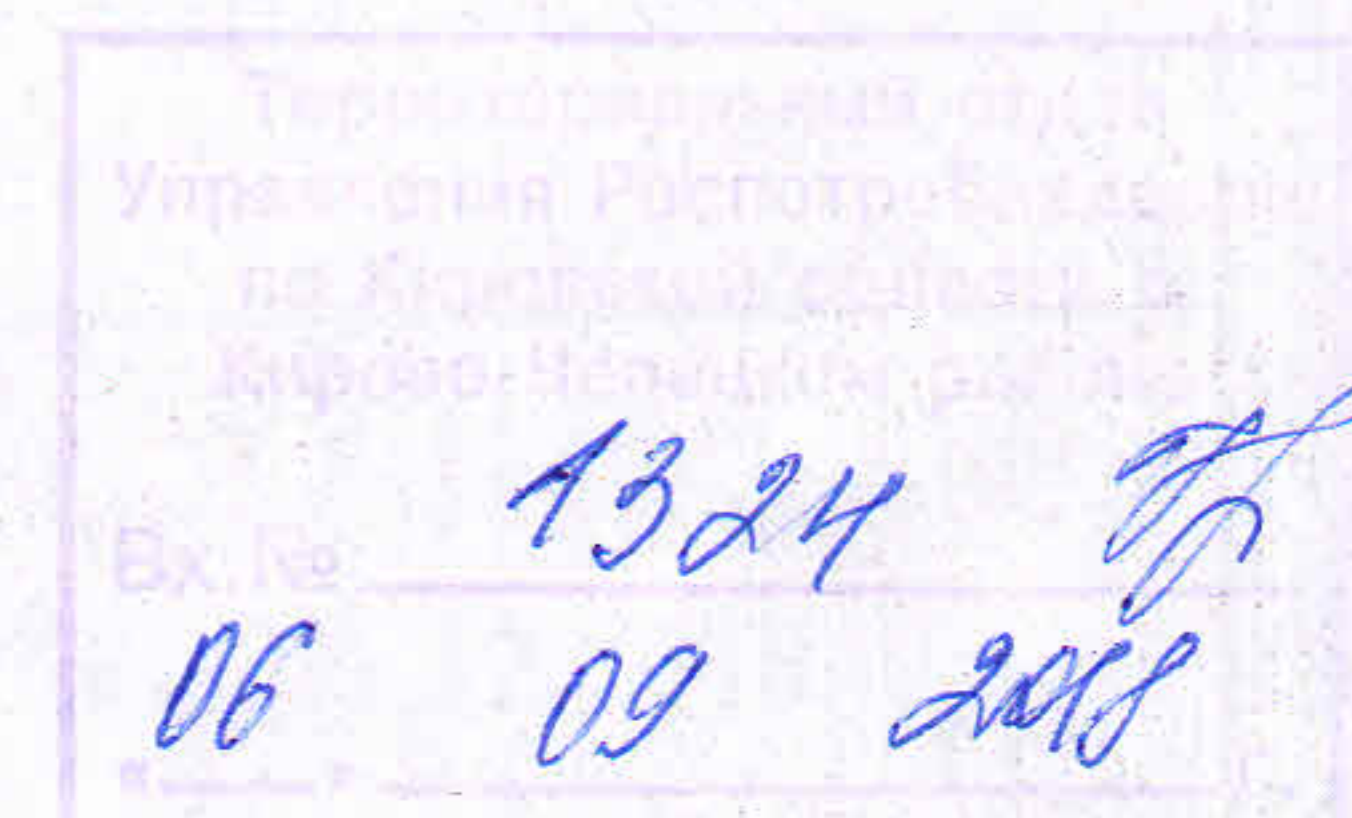

Уважаемая Татьяна Алексеевна.

Согласно «Предписанию об устранении выявленных нарушений санитарных правил» от 29.11.2016г. № 0133-2 КОГОВУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка доводит следующую информацию:

№ п/п	Наименование предписания	Срок и информация об исполнении
1	иметь поверхности потолков и стен в общеобразовательной организации гладкими, без деформаций в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	Срок-01.12.2018 Исполнено
2	Иметь полы в актовом зале, спортивном зале, библиотеке, коридоре 1-ого этажа, умывальной перед обеденным залом общеобразовательной организации ровными, без дефектов и механических повреждений в соответствии п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	Срок-01.12.2018 Исполнено
3	Расположить светильники с люминесцентными лампами в кабинете музыки и ритмики, в библиотеке, в кабинете логопеда параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	Срок-01.12.2018 Исполнено, отчитывались ранее (письмо от 01.08.2017г. № 337)
4	Обеспечить помещения начальных классов холодным и горячим централизованным водоснабжением в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	Срок-01.12.2018 Исполнено
5	Проводить для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы на 2-ом уроке; 2-4 классов - 2-3 уроках; для обучающихся 5-11-х классов - на 2-4 уроках в соответствии с требованиями п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	Срок-01.02.2017 Исполнено, отчитывались ранее (письмо от 20.01.2017г. № 26)

6	Иметь объемно-планировочные решения помещений пищеблока общеобразовательной организации, предусматривающие последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с требованиями п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь- ных организациях», п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требова- ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, из- готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	Срок-01.12.2018 Исполнено
7	Обеспечить функционирование фрамуг, форточек окон в актовом зале, спортивном зале, кабинетах № 304, № 305, № 306, тренерской, раздевалке для девочек, рекреациях III этажа для проветривания данных помещений в соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	Срок-01.12.2018 Исполнено

Таким образом, КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка готово предъявить устраненные предписания для проверки.

Директор КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка



Л.В. Дрягина